

Package MID : 371851 2109
 Trade Name : SENIOR 75WG
 Country : GREECE
 Size : 190 X 115MM
 Artwork Type : 250G BOOKLET LABEL
 Specification : EU 590
 Standardisation Level : 4
 Printer : CCL LABEL ITALY
 Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIEMI (F456/F500)

Ticket No : N/A
 Date : 13-SEP-2021
 Proof Cycle No : 1
 Last Updated by : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
 Number of Colours used: 4



EU 590 FRONT PAGE



Package MID : 371851 2109
Trade Name : SENIOR 75WG
Country : GREECE
Size : 165 X 115MM
Artwork Type : 250G BOOKLET LABEL
Specification : EU 590
Standardisation Level : 4
Printer : CCL LABEL ITALY
Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)

Ticket No : N/A
Date : 13-SEP-2021
Proof Cycle No : 1
Last Updated by : PUBLI H


COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1

Black

EU 590

INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES
SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE

Page 2

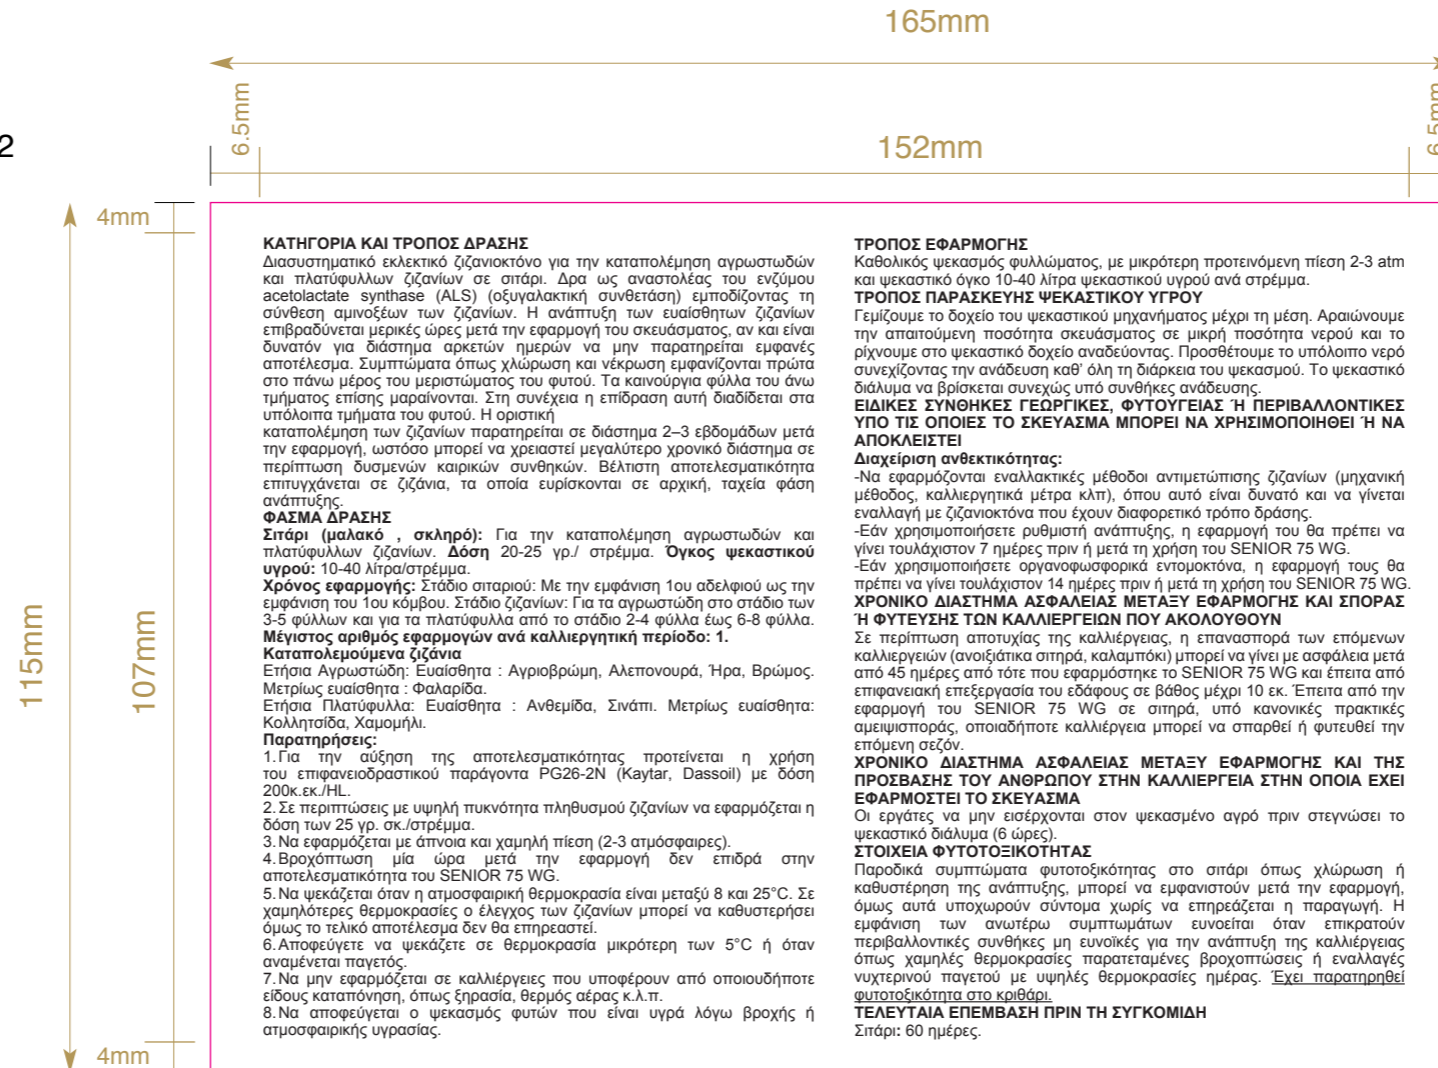

Package MID : 371851 2109
 Trade Name : SENIOR 75WG
 Country : GREECE
 Size : 165 X 115MM
 Artwork Type : 250G BOOKLET LABEL
 Specification : EU 590
 Standardisation Level : 4
 Printer : CCL LABEL ITALY
 Packing Location : EMEA - TORRE SRL TORRINIERI (F456/F500)

Ticket No : N/A
 Date : 13-SEP-2021
 Proof Cycle No : 1
 Last Updated by : PUBLI H

COLOUR REFERENCES
 Number of Colours used: 4



EU 590

INSIDE PAGES AND LAST PAGE WHICH CARRIES SIMILAR TEXT TO FRONT PAGE

Page 3

6.5mm
165mm
6.5mm

6.5mm
152mm
6.5mm

4mm
115mm
4mm

4mm
107mm
4mm

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
 Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. Συστήνεται η χρήση προστατευτικών γαντιών. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, να φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας. Συστήνεται η χρήση γαντιών.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:
Γενικές συμβουλές: Μη χορηγήσετε υγρά ή προκαλέσετε εμετό εάν ο πάσχων δε διατηρεί τις αισθήσεις του ή παρουσιάζει σπασμούς. Η απόφαση για την πρόκληση εμετού πρέπει να ληφθεί από το γιατρό.
Σε περίπτωση κατάποσης: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό (οφθαλμίατρο).
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε/ Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.
Γιατροί: Ακολουθήστε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777.
Τηλ. Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης SGS (24/7): 2105714417

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.
 Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μία ασέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από τη μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%.



Senior™ 75WG

ZIZANIOKTONO

Εναιωρηματοποίηση κόκκοι (WG)
 Εγγυημένη σύνθεση: Pyroxsulam: 7,5 % (β/β)
 Cloquintocet-mexyl 7,5% (β/β)
 Βοηθητικές ουσίες: 92,2 % (β/β)

Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σπάρη.

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ.

Περιέχει pyroxsulam και cloquintocet-mexyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

A.A.Δ.Α.: 70264/ 18.12.2017
 Κάτοχος της άδειας:
 CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
 Ύδρας 2 & Α. Κηφισίας 280, 15232, Χαλάνδρι
 Τηλ.: 210 688 9746
 Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
 ΕΛΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
 Λ. Μεσογείων 335, 15231, Χαλάνδρι
 Τηλ.: 2130065070



®™ Εμπορικά σήματα της Corteva Agriscience και των συνδεδεμένων εταιρειών της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ
 Για να αποφύγετε ζημιά σε καλλιέργειες εκτός σπέρτων, όλος ο εξοπλισμός πρέπει να καθαρίζεται εσωτερικά και εξωτερικά με νερό και απορρυπαντικό όπως παρακάτω:

1. Αμέσως μετά τον ψεκασμό αδειάστε τελείως το ψεκαστικό μηχανήμα. Απομακρύνετε με νερό τα ίχνη του σκευάσματος που βρίσκονται εξωτερικά του ψεκαστικού βυτίου.
2. Πλύνετε το εσωτερικό του βυτίου και τις σωληνώσεις χρησιμοποιώντας τουλάχιστον το 1/10 του όγκου του βυτίου και στη συνέχεια αδειάστε εντελώς το βυτίο.
3. Γεμίστε το βυτίο έως τη μέση και προσθέστε απορρυπαντικό ή οποιοδήποτε άλλο σιμιγδαλικό απορρυπαντικό. Ανακινήστε και ξεπλύνετε τα εσωτερικά τμήματα και τις σωληνώσεις με το διάλυμα. Συμπληρώστε τη δεξαμενή με νερό αφού βεβαιωθείτε ότι είναι καλά κλεισμένη και αναδεύστε επί 15λεπτού.
4. Τα ακροφύσια και τα φίλτρα να απομακρύνονται και να καθαρίζονται ξεχωριστά με τη χρήση απορρυπαντικού.
5. Ξεπλύνετε όλα τα μέρη του βυτίου συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των άλλων τμημάτων του ψεκαστικού, τουλάχιστον με νερό ίσο με το 1/10 του βυτίου και αδειάστε τελείως το ψεκαστικό.
6. Για τη διαχείριση των νερών του καθαρισμού ακολουθείστε τη συνήθη πρακτική διαχείρισης φ.π. Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

Σημείωση: Αν είναι δυνατό, για το πλήρες αδειασμα του βυτίου το βήμα 3 πρέπει να επαναλαμβάνεται πριν συνεχιστεί η διαδικασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
 Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τριππύρι ή σκόσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Κάυση σε εκκεκρίμενες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας.

ΣΥΝΟΧΕΣ ΑΠΟΣΗΚΕΥΣΗΣ, ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
 Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, καλά αεριζόμενο, δροσερό (σε θερμοκρασία κάτω από 40°C) και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 250 ΓΡ.